


花畑地区 防災 MAP

H29. 5. 14 花畑自主防災会

全135軒

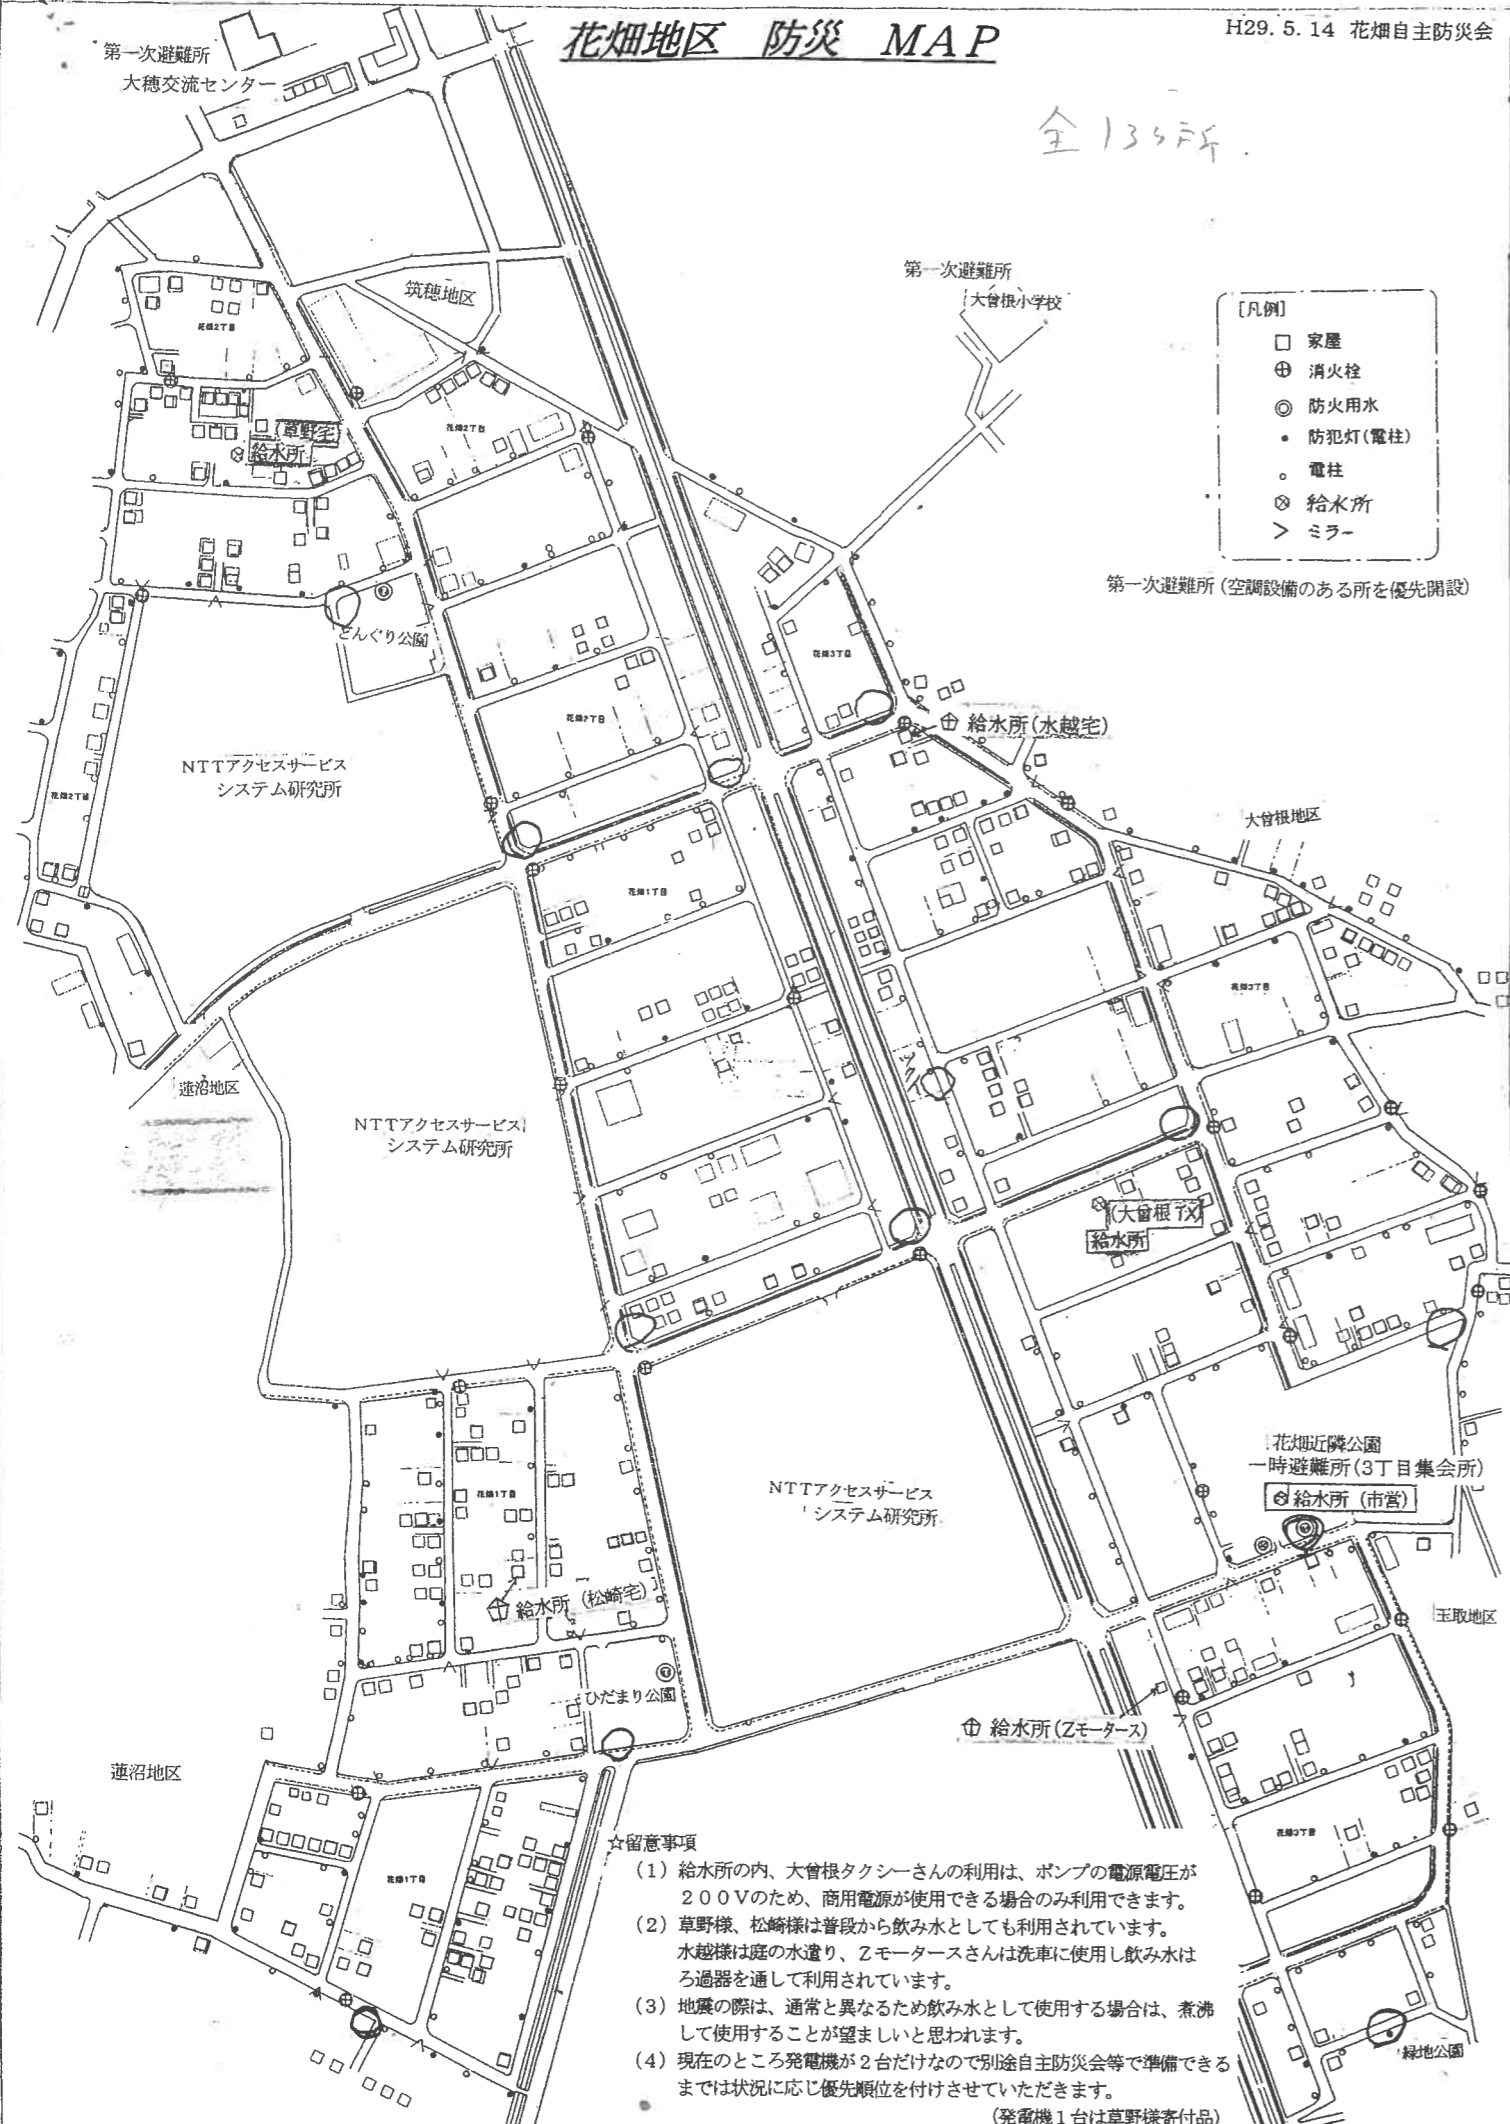

- 【凡例】
- 家屋
 - ⊕ 消火栓
 - ◎ 防火用水
 - 防犯灯(電柱)
 - 電柱
 - ⊗ 給水所
 - > ミラー

第一次避難所(空調設備のある所を優先開設)

- ☆留意事項
- (1) 給水所内、大曾根タクシーさんの利用は、ポンプの電源電圧が200Vのため、商用電源が使用できる場合のみ利用できます。
 - (2) 草野様、松崎様は普段から飲み水としても利用されています。水越様は庭の水遣り、Zモータースさんは洗車に使用し飲み水はろ過器を通して利用されています。
 - (3) 地震の際は、通常と異なるため飲み水として使用する場合は、煮沸して使用することが望ましいと思われます。
 - (4) 現在のところ発電機が2台だけなので別途自主防災会等で準備できるまでは状況に応じ優先順位を付けさせていただきます。
(発電機1台は草野様寄付品)

H29. 5. 14 花畑自主防災会

防災訓練での「つくば北署」の講話から

H29.5.14 花畑自治会主催の防災訓練が3丁目近隣公園・集会所で開催されました。開催に先立ち、緊急連絡員による給水所の揚水テストを兼ねた発電機の運転試験を実施しました。2丁目草野様宅を最初に実施、次に3丁目水越様宅に伺いさらに3丁目南地区のZモータースに伺いました。飲み水としては煮沸が必要な水もありましたが発電機の状態も確認でき無事完了しました。

午前10時に自治会長あいさつの後、向井自主防災会会長代行から揚水試験結果について報告がありそのあと北消防署の担当官から講話がありました。啓発ビデオ、水消火器による消火訓練、消防車・救急車の機能説明と内部照会等がありました。

尚、自治会役員、青年部、自警団の皆様にはカレーの炊出し等ありがとうございました。

1. 講話から
 - ① つくば市火災件数 : 42件 (昨年の件数78件に比し既に半分以上になっている)
 - ② 過去の最多件数 : 114件放火/炊事コンロ/電気配線
 - ③ 初期消火の大切さ : 火災発生～通報～消防車到着まで平均約20分を費やすため、約20～30分で最盛期に入る火災は全焼する確率が高い。そのことから家庭に消火器があれば初期段階で消火可能となる。なお、花畑はつくば北署からは7～8分を要している。
 - ④ 消火器の性能 : 家庭用(放射時間15～20秒、放射距離/3～6m)
(注) 業務用(放射時間約30秒、放射距離/6～8m)
 - ⑤ 今年の消防標語 : “火の用心 言葉を形に 習慣に”

2. 防災啓発ビデオから
 - (1) 火災原因：放火
 - タバコ …… 教訓；自宅の周りに燃える物は置かない。
 - 揚げ物中に鍋に火が入る …… 教訓；コンロをから離れる時は火を消して
 - 石油ストーブから燃え移る …… 教訓；上に燃えるものはつるさない
 - タコ足コンセントで発熱 …… 教訓；コンセントは既定数で使用。ホコリは貯めない。定期的に掃除を
 - 束ねたコードで発熱 …… 教訓；コードは束ねないこと
 - コードを踏みつけ発熱 …… 教訓；コードの上にものを載せないこと

- (2) 火災発生時の対応
 - ・ 大声で近所に知らせる
 - ・ 消防署に通報する
 - ・ 家庭用消火器を持ち寄り数で消火
 - ・ 屋内の消火は自身の逃げ道を確認してから
 - ・ 屋外消火は風上から



- (3) 防災の心構え
 - ・ 地震、台風等の自然災害は、自分の身の安全を確認してから
 - ・ 家庭用火災警報器を寝室、階段天井、台所に設置しよう
 - ・ 普段から隣近所と挨拶を交わし知合いになろう
 - ・ 着ているものに火が付いたら“ストップ・ドロップ アンド ロール” (止まり寝ころびそして転がりなさい)

- (4) 消火器具の購入
 - ・ 消防署は消火器類の販売斡旋はしません。ホームセンター等で購入して下さい。
 - ・ 「消防署の方から来ました」とあたたかも消防署署員を装っている人に注意。
 - ・ 消火器の寿命は8年程度、消火器ボンベの腐食に注意。破裂します。
 - ・ 中身の入れ替えはホームセンター等で

以上参考に！！